




PROJETO APROVADO EM 22/10/2018  
NIB. 1180210/2018

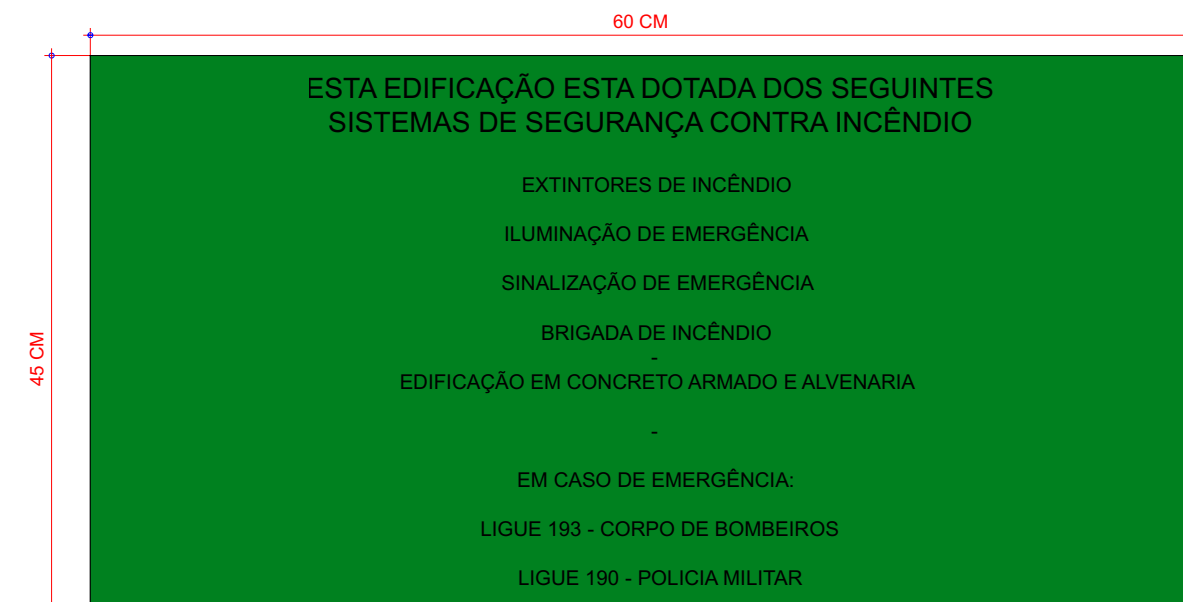


## DETALHE DA PLACA M1 DE INDICAÇÃO DE PROTEÇÃO




## DETALHE DA INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES




## DETALHE LUMINÁRIA BLOCO AUTONOMO



## DETALHE PORTA DOTADA DE BARRA ANTI-PÂNICO










### DETALHE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA




PLANTA DE IMPLANTAÇÃO  
Esc.: 1/500

## LEGENDA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR DE PÓ BC - CAP. EXTINTORA DE NO. MÍNIMO: 2B-C
	EXTINTOR ÁGUA - CAP. EXTINTORA DE NO. MÍNIMO: 2-A
	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DUAS LÂMPADAS DIRECIONÁVEIS
	E5 EXTINTOR DE INCÊNDIO (INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO).
	S2 INDICAÇÃO DE SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.
	S12 BLOCO AUTÔNOMO PARA INDICAÇÃO DE SAÍDA

- OS PISOS DAS ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS DEVERÃO POSSUIR CONDIÇÕES ANTIDERRAPANTES E SEREM CONSTRUÍDOS COM MATERIAL INCOMBUSTÍVEL.
- A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO EQUIPADO COM BATERIAS RECARGÁVEIS DE NÍQUEL-CÁDmio. LIMITADOR DE DESCARGA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, 150 LÚMENS; 110 V; AUTONOMIA DE 3 HORAS

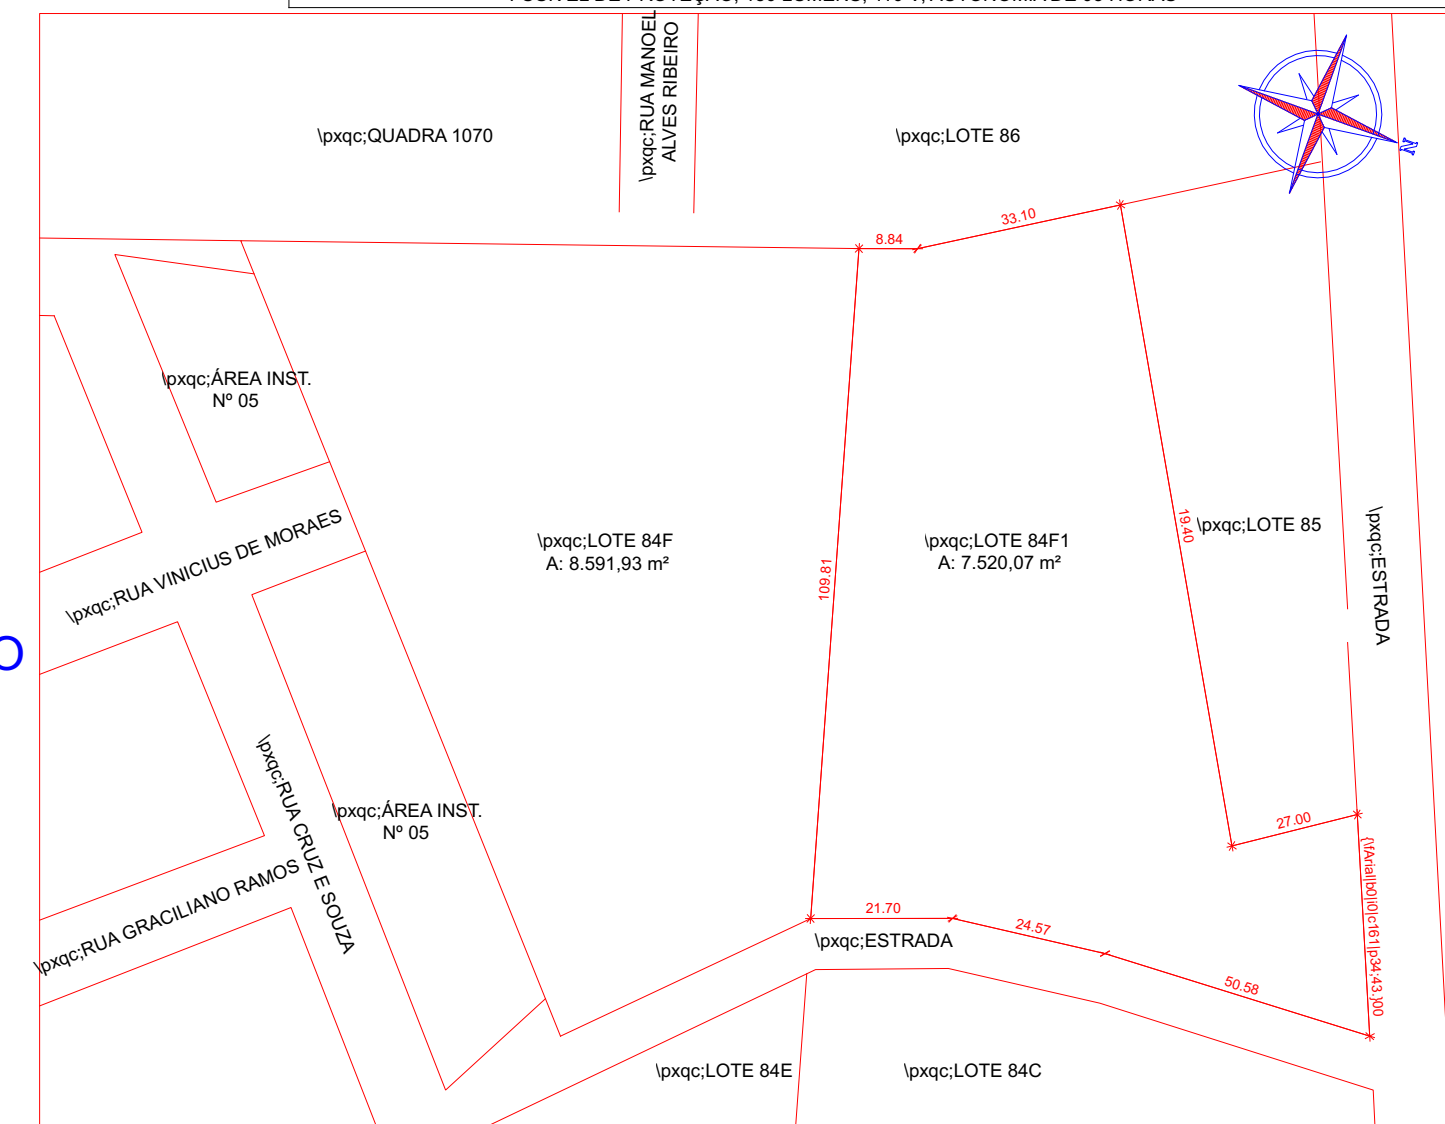

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO  
Esc.: 1/1000

NOTA: \* O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSÁVEL TÉCNICO, SÃO RESPONSÁVEIS CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE POR TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CPSCIP/PMMPR E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE ÀS SANÇÕES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUÍZOS DE TERCEIROS.\*

## PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO						
Pavimento ou Setor		Ocupação	C.I. (MJ/m²)	Nº de Pavtos.	Pé Direito (m)	Área (m²)
PAV. TÉRREO		QUADRA ESPORTIVA - E3	300 MJ/m2	01	6,00	1.125,00
-	-	-	-	-	-	-
Altura (m)	Térrea	Risco	RISCO LEVE	Área Existente (m²)	-	Área Total (m²)
						1.125,00

## MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

<input type="checkbox"/>	Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros	<input checked="" type="checkbox"/>	Iluminação de emergência
<input type="checkbox"/>	Separação entre edificações	<input checked="" type="checkbox"/>	Alarme de incêndio
<input type="checkbox"/>	Segurança estrutural nas edificações	<input checked="" type="checkbox"/>	Sinalização de emergência
<input type="checkbox"/>	Compartmentação vertical	<input checked="" type="checkbox"/>	Extintores de incêndio
<input type="checkbox"/>	Controle de material de acabamento	<input type="checkbox"/>	Hidrantes e manginhos
<input checked="" type="checkbox"/>	Saídas de emergência	<input type="checkbox"/>	Chuveiros automáticos
<input type="checkbox"/>	Elevador de emergência	<input type="checkbox"/>	Resfriamento
<input type="checkbox"/>	Controle de fumaça	<input checked="" type="checkbox"/>	Brigada de Incêndio
<input type="checkbox"/>	Plano de emergência	<input type="checkbox"/>	Sistema fixo de gases limpos


Reservatórios	Inferior	-	Superior	-	RTI	-	GLP	NÃO HÁ
---------------	----------	---	----------	---	-----	---	-----	--------

## HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Ocupação	Nº do PSCIP
__/__/__	-	-
__/__/__	-	-
__/__/__	-	-

Obra/Endereço

**QUADRA COBERTA NOVO MUNDO**  
ESTRADA PARA NOVO MUNDO - FRANCISCO BELTRÃO - PR

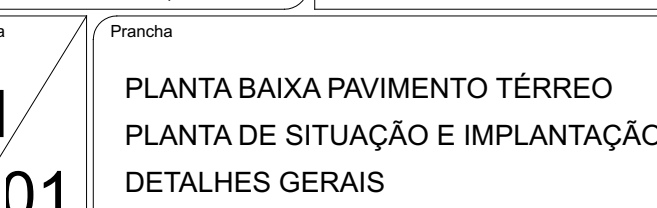Área	1.125,00 M2	Ocupação	EDUC. E CULTURA FÍSICA	PARA USO DO CBMPR
Prancha	Prancha			
Proprietário	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO CNPJ: 77.816.510/0001-66			
Escala	Responsável Técnico	Data		
Indicada	SÉRGIO V. GALVÃO JÚNIOR Eng Civil - CREA PR: 745202		14 09 /2018	