




Nº	NOME	COD	PERM
01	PROJ	01/10	01/10
02	PROJ	02/10	02/10
03	PROJ	03/10	03/10
04	PROJ	04/10	04/10
05	PROJ	05/10	05/10
06	PROJ	06/10	06/10
07	PROJ	07/10	07/10
08	PROJ	08/10	08/10
09	PROJ	09/10	09/10
10	PROJ	10/10	10/10

Desenhos

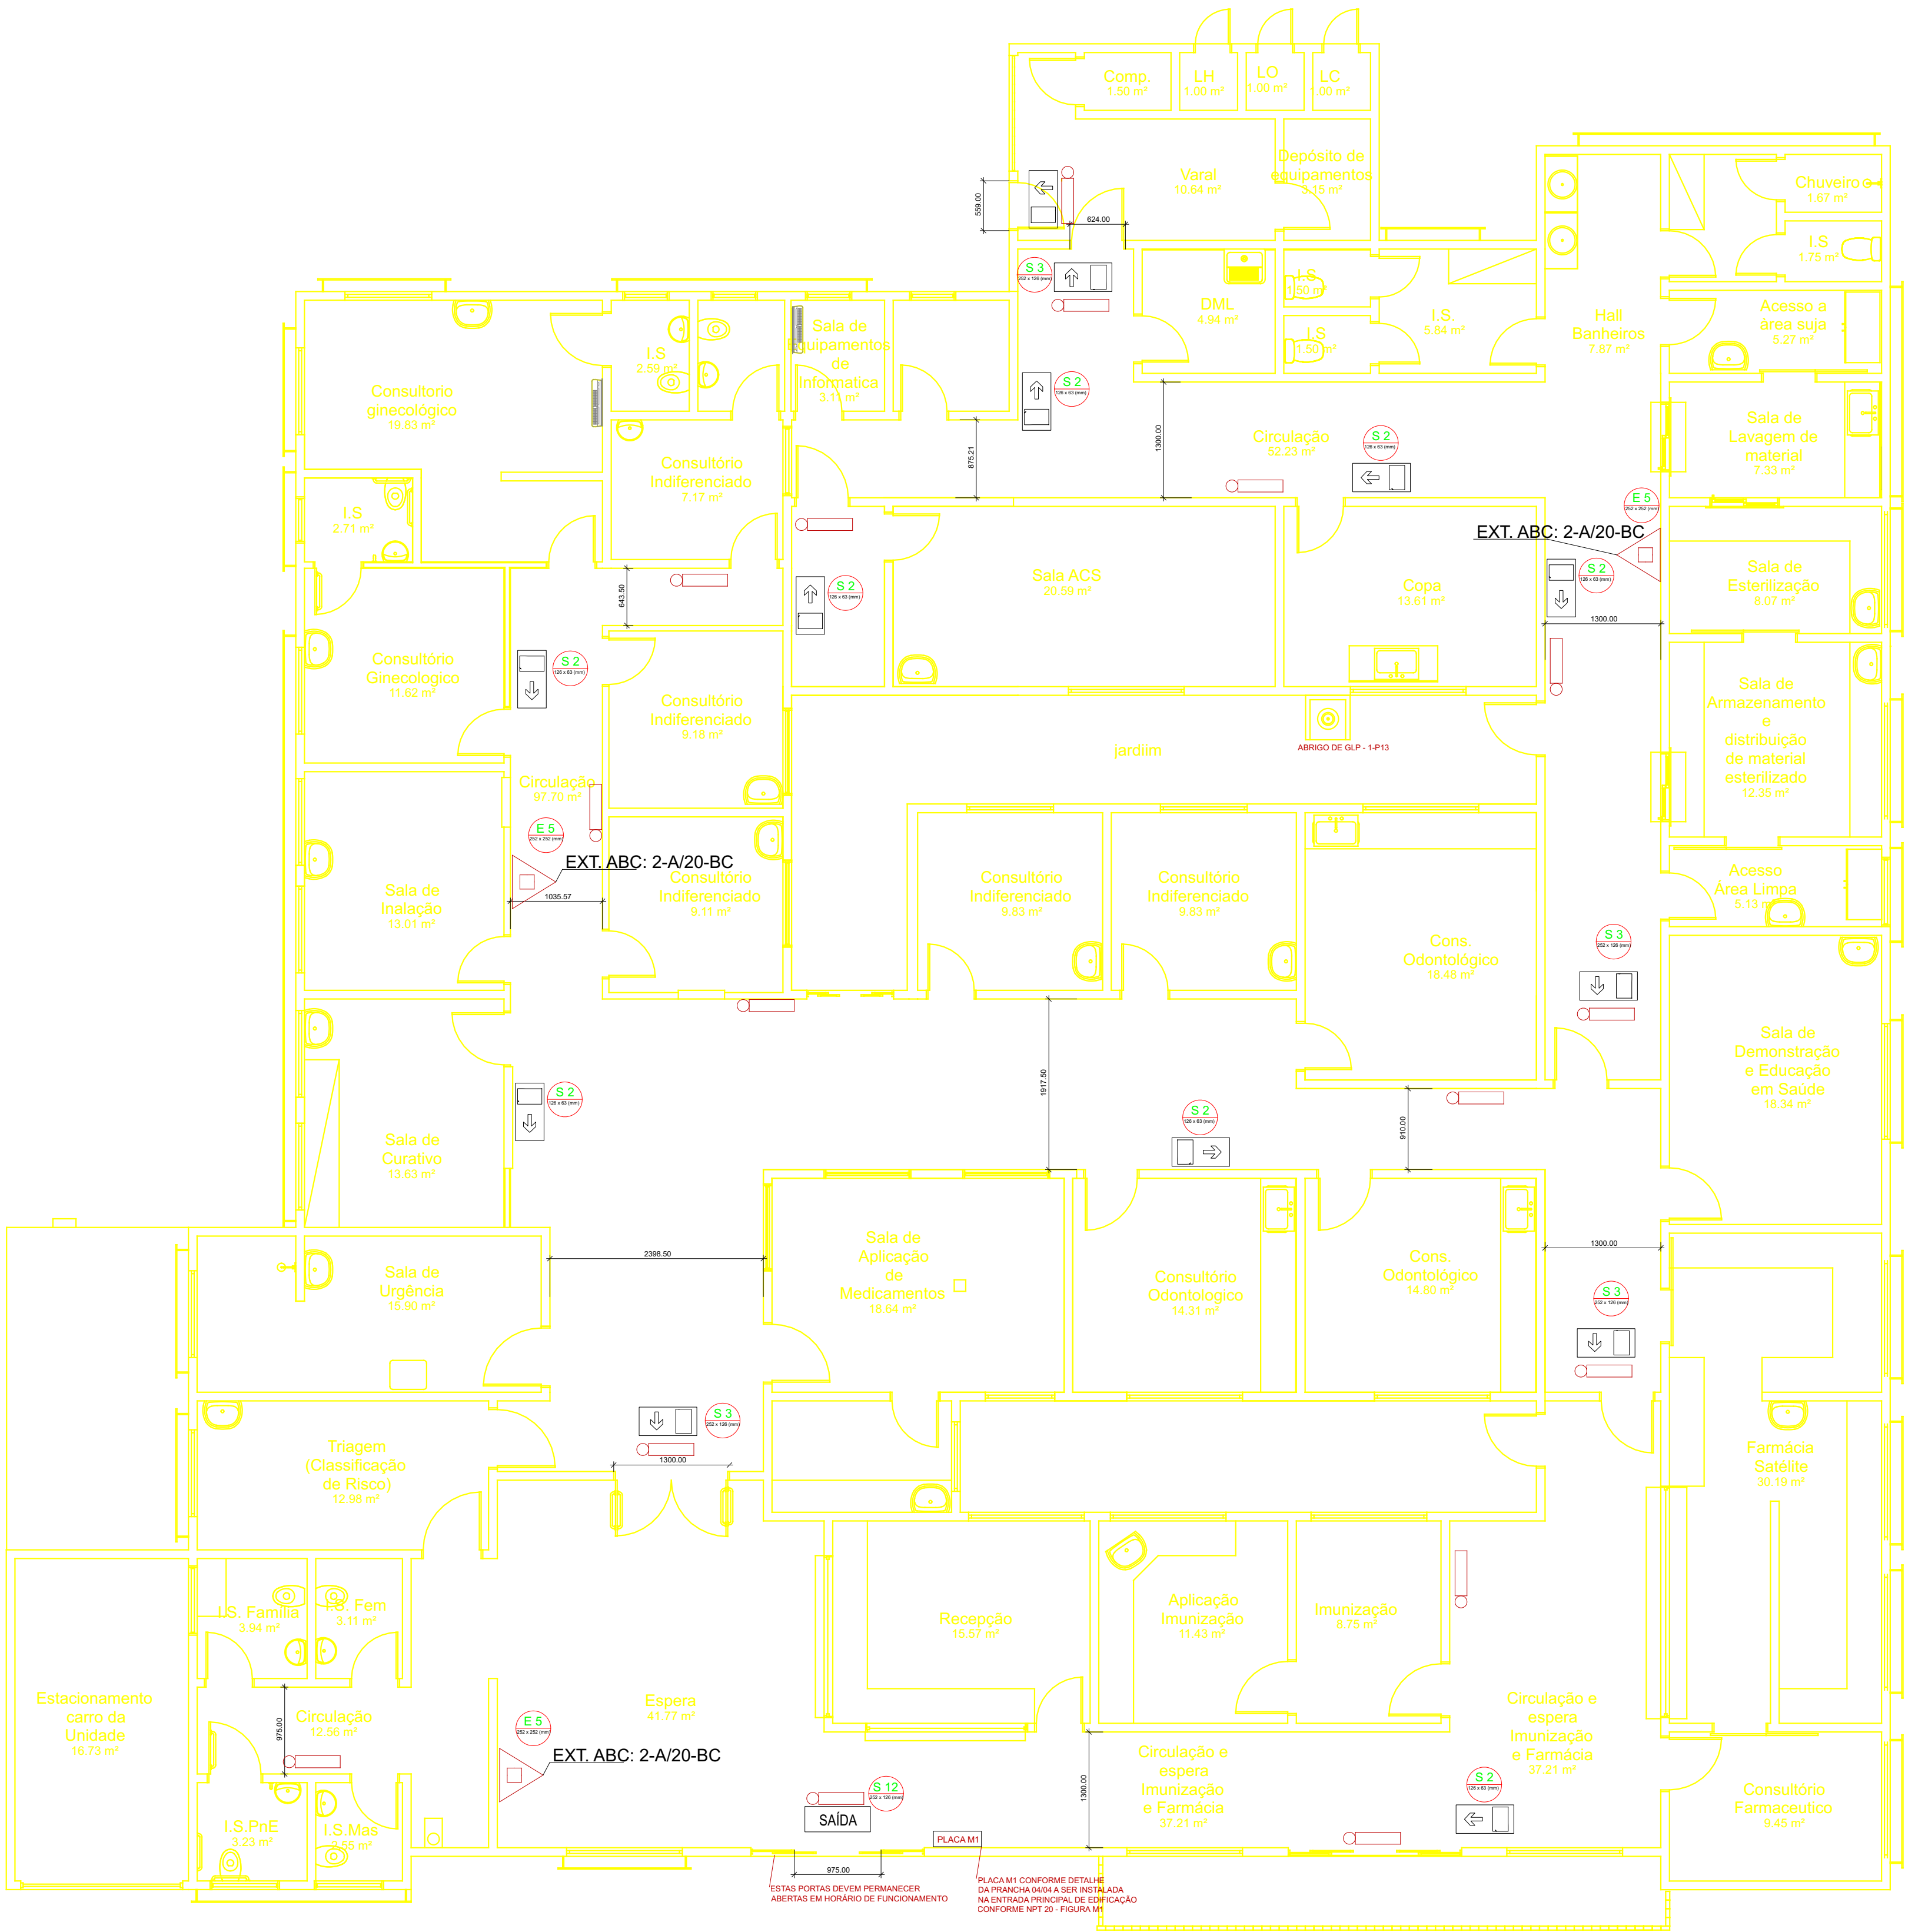

PLANTA - PAVIMENTO TÉRREO  
Esc.: 1/75  
ÁREA: 784,88 M2

LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR ABC - CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MÍNIMO: 20-BC E 2-A
	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA
	E5 EXTINTOR DE INCÊNDIO (INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO).
	S2 INDICAÇÃO DE SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DE UMA SAÍDA DE EMERGENCIA.
	S3 INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGENCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR SEU ACESSO.
	S12 BLOCO AUTÔNOMO PARA INDICAÇÃO DE SAÍDA
<p>- OS PISOS DAS ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS DEVERÃO POSSUIR CONDIÇÕES ANTIDERRAPANTES E SEREM CONSTRUÍDOS COM MATERIAL INCOMBUSTÍVEL</p> <p>- A ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA SERÁ DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO EQUIPADO COM BATERIAS RECARREGÁVEIS DE NÍQUEL-CÁDMIO, LIMITADOR DE DESCARGA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; 150 LÚMENS; 110 V; AUTONOMIA DE 03 HORAS</p>	

- COTAS EM CENTÍMETROS
- TUBULAÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ø 2 1/2"
- TODA TUBULAÇÃO DA REDE DE HIDRANTES, QUANDO ENTERRADA, DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E TODA TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR VERMELHA, (NPT-20 ITEM 5.11.6.4).
- OS PISOS DAS ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS DEVERÃO POSSUIR CONDIÇÕES ANTIDERRAPANTES E SEREM CONSTRUÍDOS COM MATERIAL INCOMBUSTÍVEL
- A ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA SERÁ DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO EQUIPADO COM BATERIAS RECARREGÁVEIS DE NÍQUEL-CÁDMIO, LIMITADOR DE DESCARGA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; 150 LÚMENS; 110 V; AUTONOMIA DE 03 HORAS

REVISÕES			
NÚMERO	COMENTÁRIOS	DATA	AUTOR
CLIENTE/CONTRATANTE:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO			
TÍTULO/EMPREENDIMENTO:			
REFORMA E AMPLIAÇÃO - UNIDADE DE SAÚDE PE. ULRICO			
TIPO DE OBRA/SERVIÇO:			
REFORMA E AMPLIAÇÃO			
ENDEREÇO:			
RUA PEDRO F. DE BACKER, SN - PE. ULRICO			
DIMENSÕES DA FOLHA:		CÓDIGO:	ÁREA DO PROJETO:
841x594mm			Área existente: 325,23 m²
ESCALA DE PLOTAGEM:		DATA:	ART:
INDICADA		26/06/2019	Rejane
PAVIMENTO:		DISCIPLINA:	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
CONTEÚDO DA PRANCHA:			
PLANTA PAVIMENTO TÉRREO			
PROJETARE ENGENHARIA LTDA			CONJUNTO:
CREA PR-43596 / CAU 37134-3			3/5
Avenida Florianópolis, 530 - sala 41 - Alvorada			PRANCHA:
Francisco Beltrão - PR - CEP 85.901-560			3/4
Tel: (46) 3524 7920			
facebook: projetareeng			
instagram: @projetareeng			
SERGIO V. GALVÃO JUNIOR			
ENG. CIVIL - CREA-PR-74260			
RESP. TÉCNICO PROJETO			

1. O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizá-lo a execução. [Lei 10.406/02 Cap. VIII Art. 610 §2º]

2. Os direitos de autoria de um projeto, respeitadas as relações contratuais, são do profissional que os elabora. [Lei 5.194/66 Cap. II Art. 17]